



PROJEKT: BUDOWA BUDYNKU BIUROWO - USŁUGOWEGO - CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I RYBACKIEJ, WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ		
ADRES: Dz. nr 1/117, obręb 0002 Darłowo ul. Wilków Morskich, Darłowo		
INWESTOR: Darłowska Lokalna Grupa Rybacka w dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści ul. Ojca Damiana Tyńskiego 2, 76-150 Darłowo		
TREŚĆ RYSUNKU: Schemat instalacji wodociągowej - parter		
OPRACOWAŁ: dr inż. Ryszard Okoński upr. GPKG-I-7342-71/96 w specjalności instalacyjnej		PODPIS:
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Wojciech Cieszyński upr. WKP/0138/POOS/12 w specjalności instalacyjnej		PODPIS:
BRANŻA: Sanitarna	STADIUM: PB-W-PT	NR RYSUNKU: S1
DATA: 30.09.2021	SKALA: 1:100	

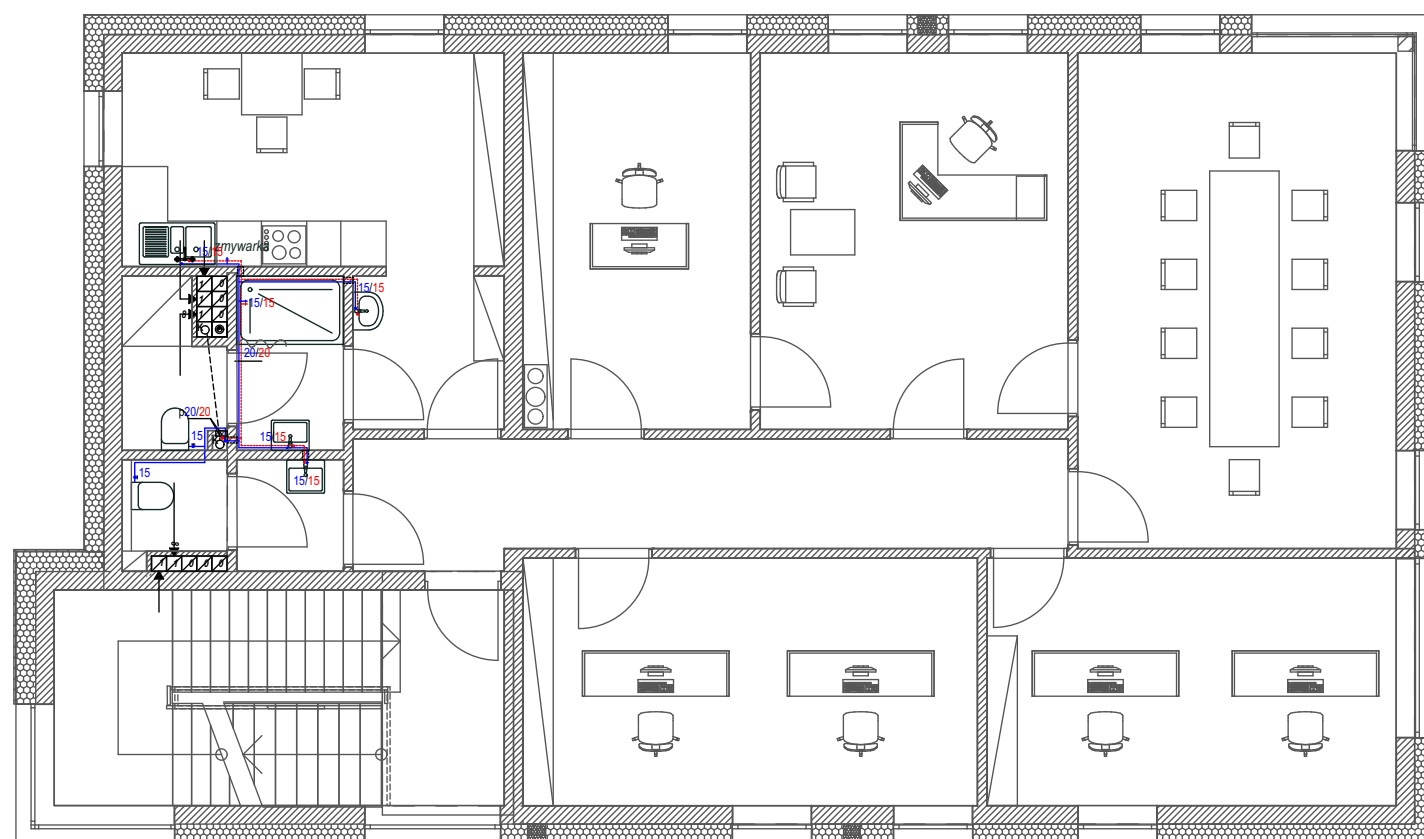


PROJEKT: BUDOWA BUDYNKU BIUROWO - USŁUGOWEGO - CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I RYBACKIEJ, WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ		
ADRES: Dz. nr 1/117, obręb 0002 Darłowo ul. Wilków Morskich, Darłowo		
INWESTOR: Darłowska Lokalna Grupa Rybacka w dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści ul. Ojca Damiana Tynieckiego 2, 76-150 Darłowo		
TREŚĆ RYSUNKU: Schemat instalacji wodociągowej - piętro		
OPRACOWAŁ: dr inż. Ryszard Okoński upr. GPKG-I-7342-71/96 w specjalności instalacyjnej		PODPIS:
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Wojciech Cieszyński upr. WKP/0138/POOS/12 w specjalności instalacyjnej		PODPIS:
BRANŻA: Sanitatna	STADIUM: PB-W-PT	NR RYSUNKU: S2
DATA: 30.09.2021	SKALA: 1:100	

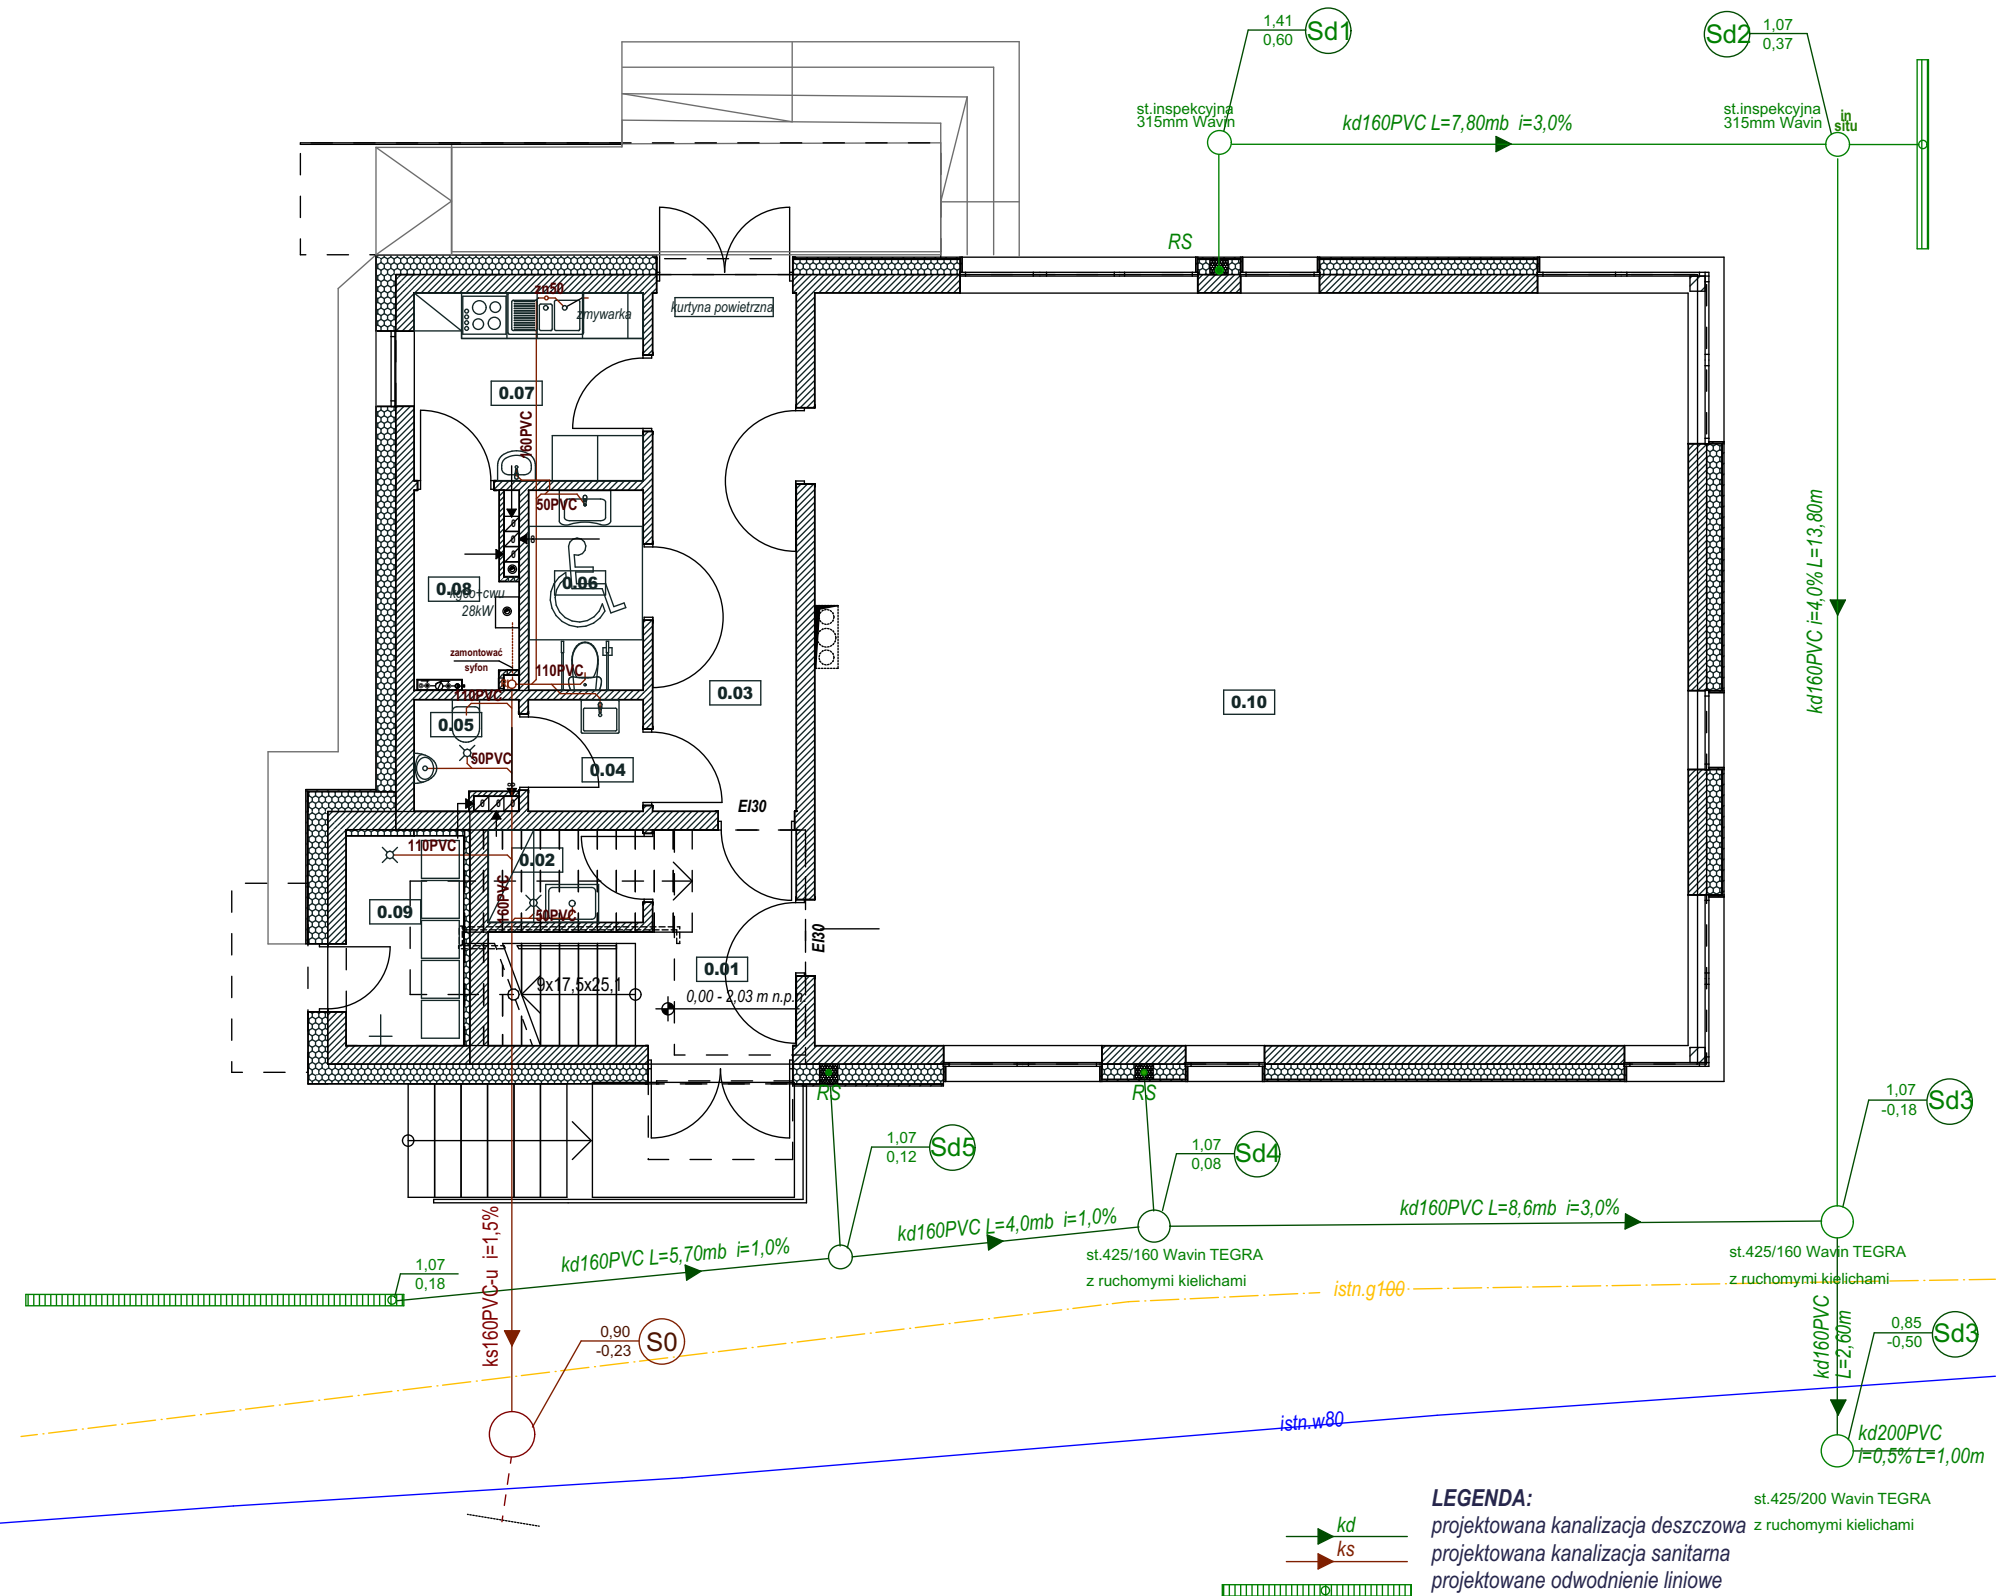




LEGENDA:
kd projektowana kanalizacja deszczowa
ks projektowana kanalizacja sanitarna
istn. projektowane odwodnienie liniowe

PROJEKT: BUDOWA BUDYNKU BIUROWO - USŁUGOWEGO - CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I RYBACKIEJ, WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ		
ADRES: Dz. nr 1/117, obręb 0002 Darłowo ul. Wilków Morskich, Darłowo		
INWESTOR: Darłowska Lokalna Grupa Rybacka w dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści ul. Ojca Damiana Tynieckiego 2, 76-150 Darłowo		
TREŚĆ RYSUNKU: Schemat instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej - parter		
OPRACOWAŁ: dr inż. Ryszard Okoński upr. GPKG-I-7342-71/96 w specjalności instalacyjnej	PODPIS:	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Wojciech Cieszyński upr. WKP/0138/POOS/12 w specjalności instalacyjnej	PODPIS:	
BRANŻA: Sanitarna	STADIUM: PB-W-PT	NR RYSUNKU: S3
DATA: 30.09.2021	SKALA: 1:100	

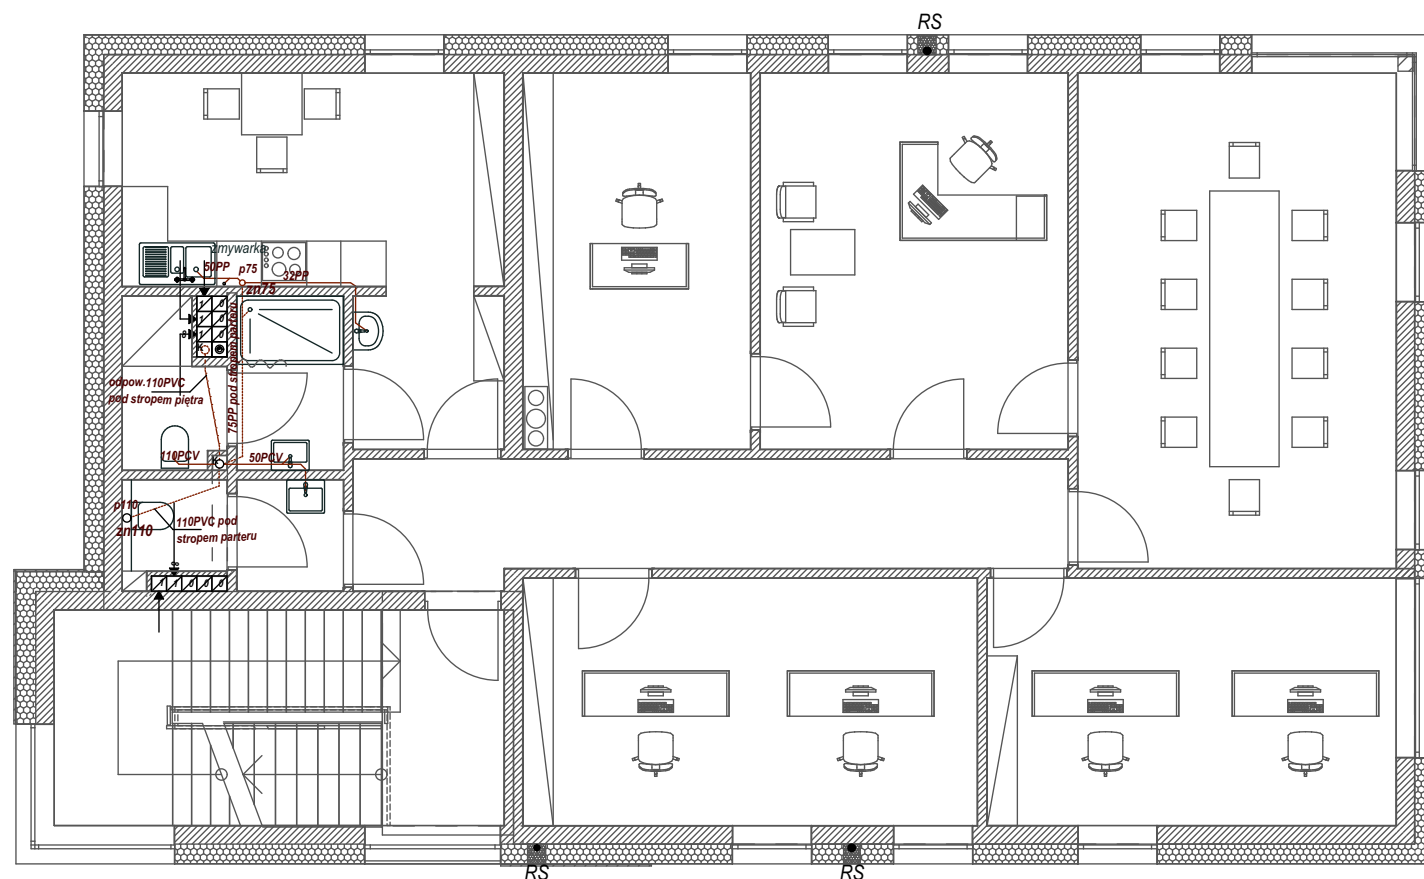


PROJEKT: BUDOWA BUDYNKU BIUROWO - USŁUGOWEGO - CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I RYBACKIEJ, WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ		
ADRES: Dz. nr 1/117, obręb 0002 Darłowo ul. Wilków Morskich, Darłowo		
INWESTOR: Darłowska Lokalna Grupa Rybacka w dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści ul. Ojca Damiana Tynieckiego 2, 76-150 Darłowo		
TREŚĆ RYSUNKU: Schemat instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej - piętro		
OPRACOWAŁ: dr inż. Ryszard Okoński upr. GPKG-I-7342-71/96 w specjalności instalacyjnej		PODPIS:
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Wojciech Cieszyński upr. WKP/0138/POOS/12 w specjalności instalacyjnej		PODPIS:
BRANŻA: Sanitatna	STADIUM: PB-W-PT	NR RYSUNKU: S4
DATA: 30.09.2021	SKALA: 1:100	

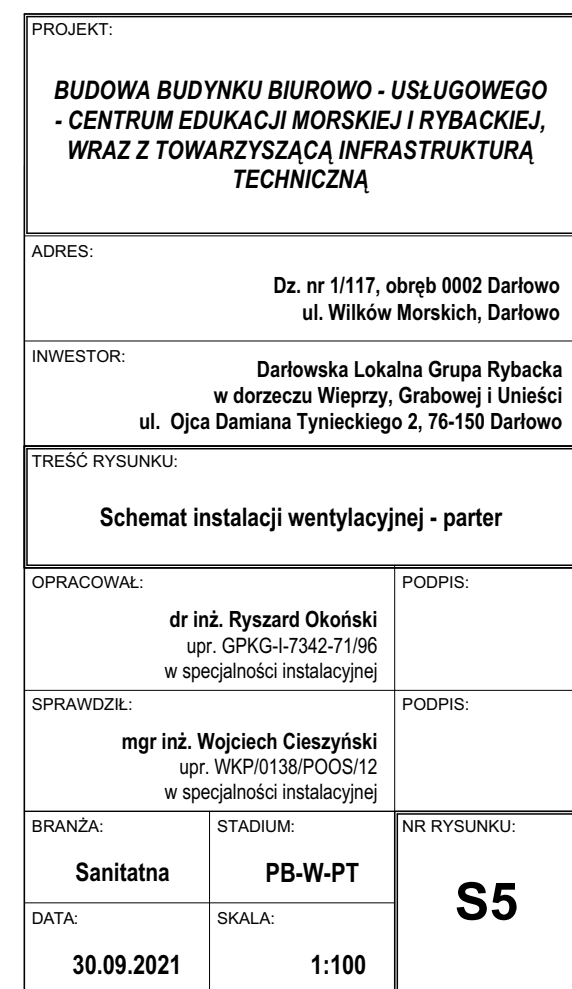


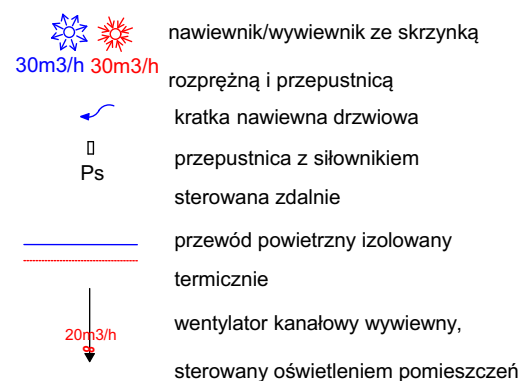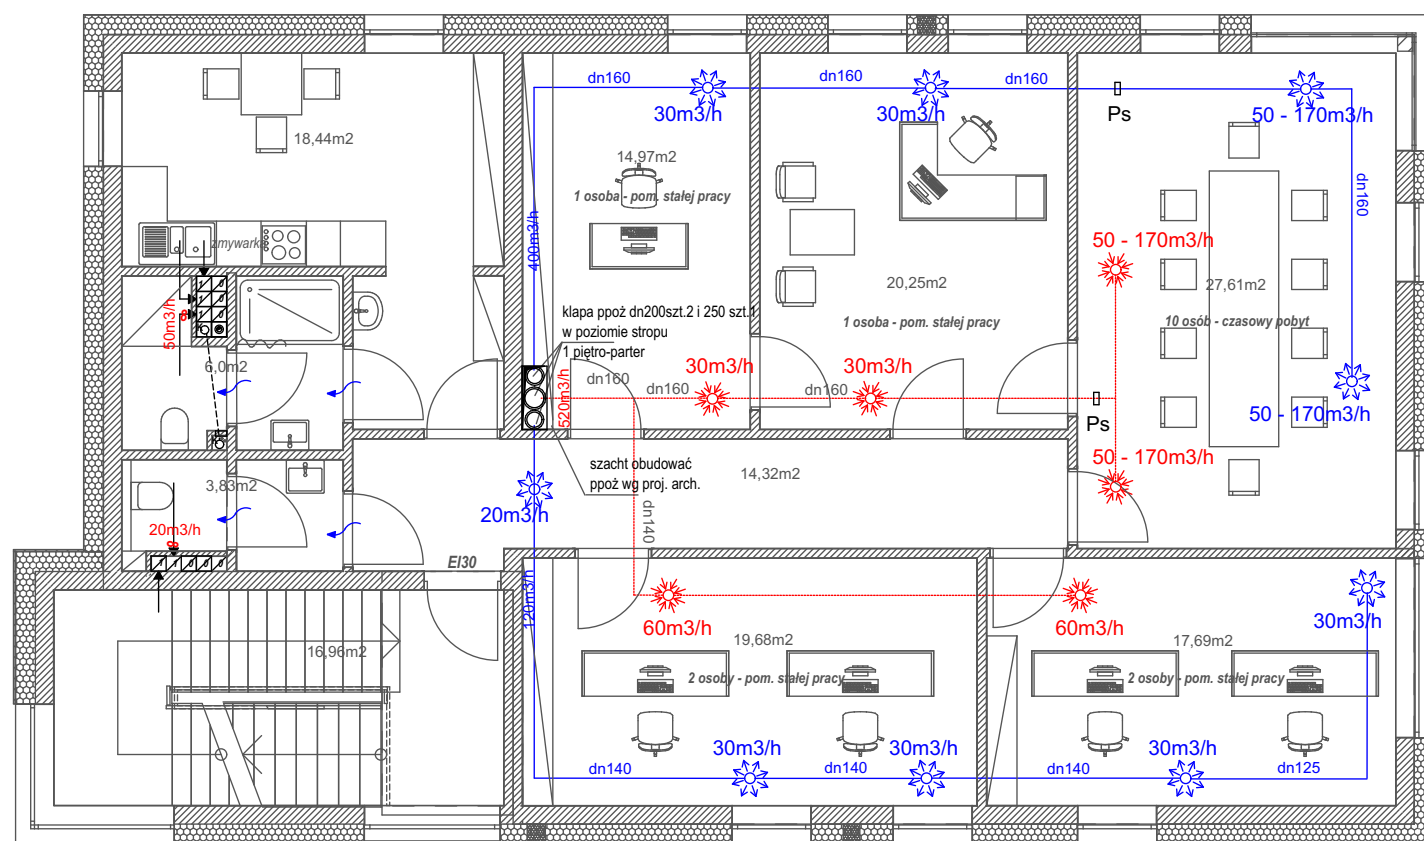


PROJEKT: BUDOWA BUDYNKU BIUROWO - USŁUGOWEGO - CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I RYBACKIEJ, WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ		
ADRES: Dz. nr 1/117, obręb 0002 Darłowo ul. Wilków Morskich, Darłowo		
INWESTOR: Darłowska Lokalna Grupa Rybacka w dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści ul. Ojca Damiana Tynieckiego 2, 76-150 Darłowo		
TREŚĆ RYSUNKU: Schemat instalacji wentylacyjnej - piętro		
OPRACOWAŁ: dr inż. Ryszard Okoński upr. GPKG-I-7342-71/96 w specjalności instalacyjnej		PODPIS:
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Wojciech Cieszyński upr. WKP/0138/POOS/12 w specjalności instalacyjnej		PODPIS:
BRANŻA: Sanitatna	STADIUM: PB-W-PT	NR RYSUNKU: S6
DATA: 30.09.2021	SKALA: 1:100	

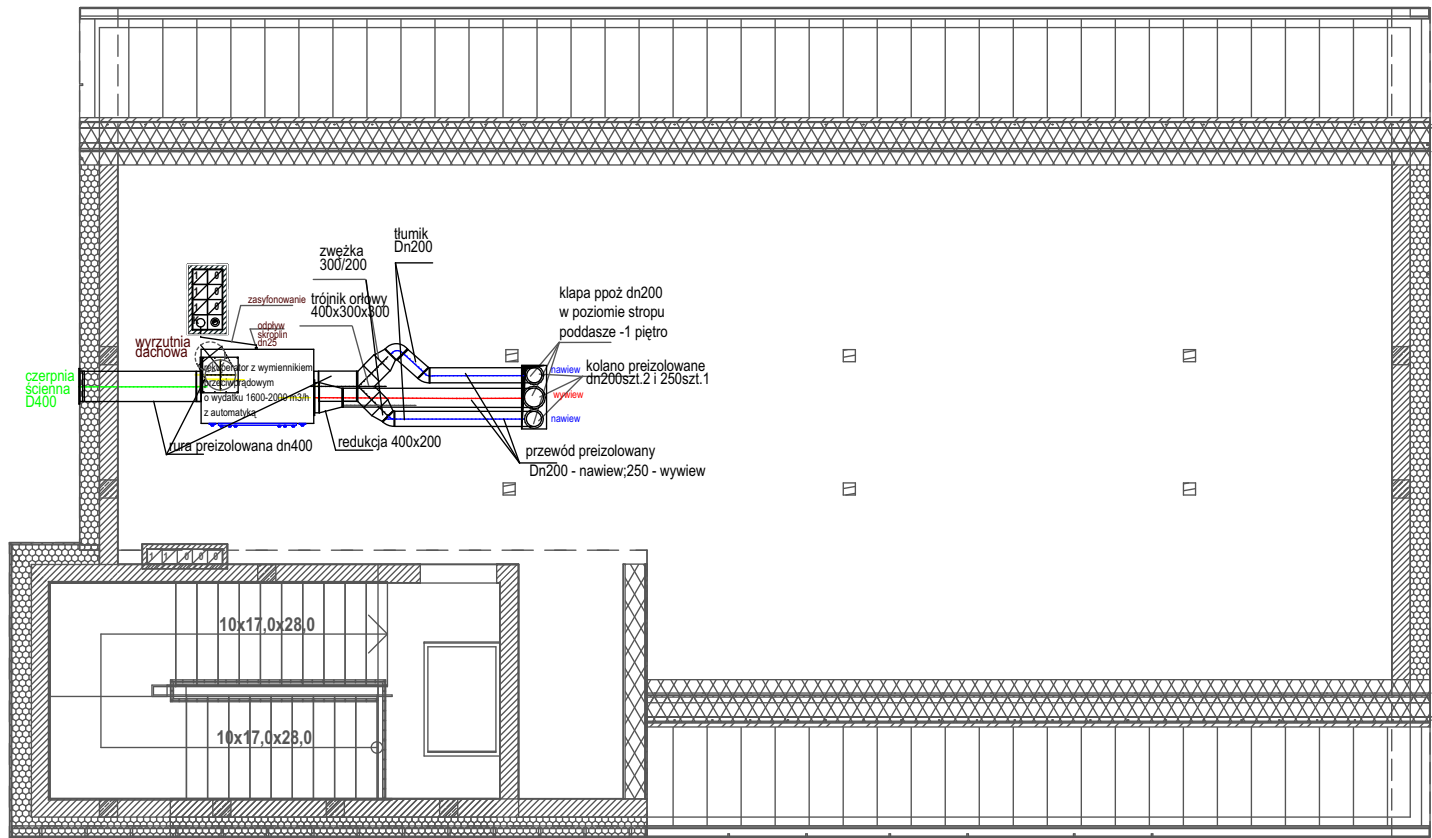


PROJEKT: BUDOWA BUDYNKU BIUROWO - USŁUGOWEGO - CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I RYBACKIEJ, WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ		
ADRES: Dz. nr 1/117, obręb 0002 Darłowo ul. Wilków Morskich, Darłowo		
INWESTOR: Darłowska Lokalna Grupa Rybacka w dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści ul. Ojca Damiana Tynieckiego 2, 76-150 Darłowo		
TREŚĆ RYSUNKU: Schemat instalacji wentylacyjnej - poddasze		
OPRACOWAŁ: dr inż. Ryszard Okoński upr. GPKG-I-7342-71/96 w specjalności instalacyjnej		PODPIS:
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Wojciech Cieszyński upr. WKP/0138/POOS/12 w specjalności instalacyjnej		PODPIS:
BRANŻA: Sanitatna	STADIUM: PB-W-PT	NR RYSUNKU: S7
DATA: 30.09.2021	SKALA: 1:100	

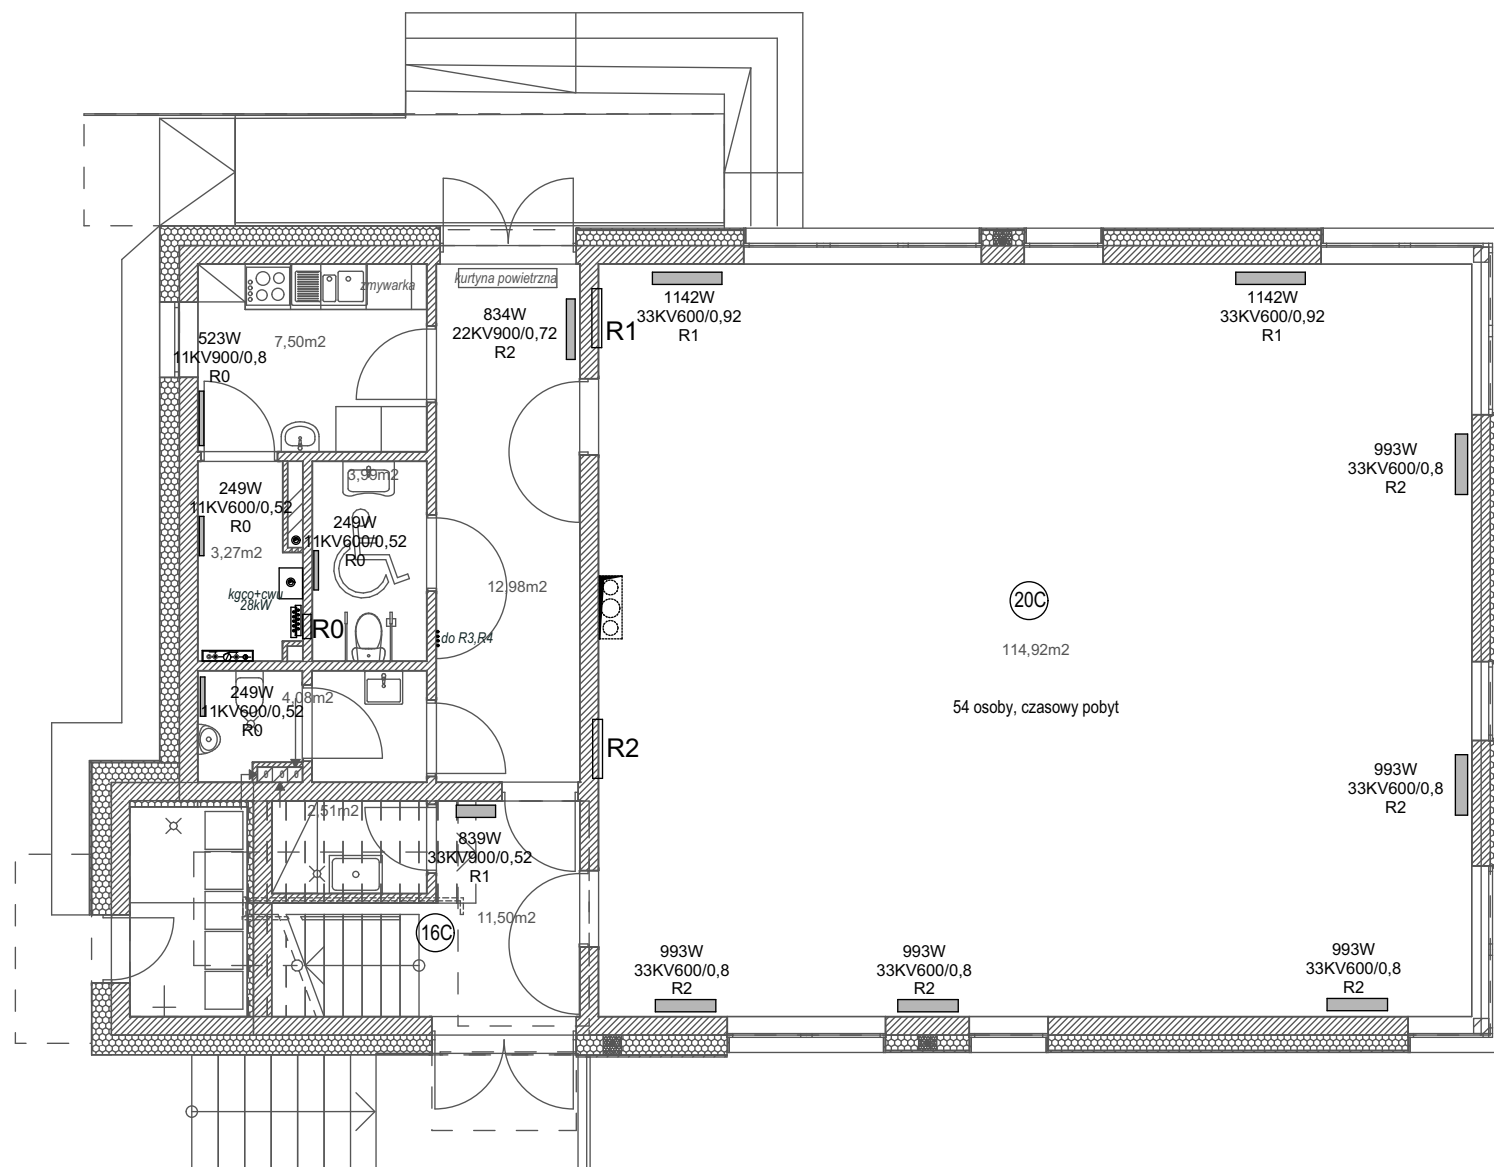


PROJEKT: BUDOWA BUDYNKU BIUROWO - USŁUGOWEGO - CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I RYBACKIEJ, WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ		
ADRES: Dz. nr 1/117, obręb 0002 Darłowo ul. Wilków Morskich, Darłowo		
INWESTOR: Darłowska Lokalna Grupa Rybacka w dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści ul. Ojca Damiana Tynieckiego 2, 76-150 Darłowo		
TREŚĆ RYSUNKU: Schemat instalacji grzewczej - parter		
OPRACOWAŁ: dr inż. Ryszard Okoński upr. GPKG-I-7342-71/96 w specjalności instalacyjnej		PODPIS:
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Wojciech Cieszyński upr. WKP/0138/POOS/12 w specjalności instalacyjnej		PODPIS:
BRANŻA: Sanitatna	STADIUM: PB-W-PT	NR RYSUNKU: S8
DATA: 30.09.2021	SKALA: 1:100	

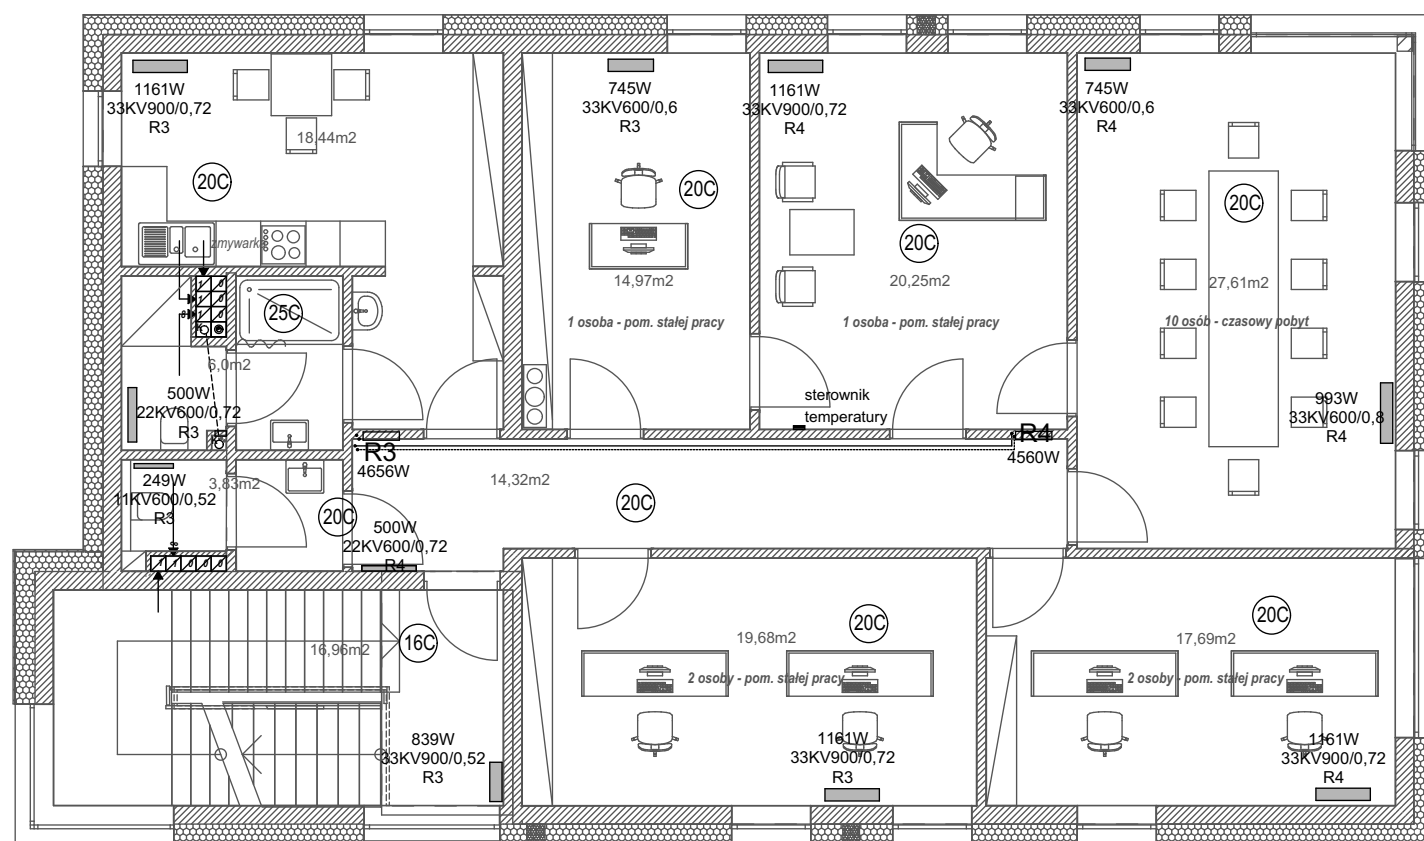

PROJEKT: BUDOWA BUDYNKU BIUROWO - USŁUGOWEGO - CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I RYBACKIEJ, WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ		
ADRES: Dz. nr 1/117, obręb 0002 Darłowo ul. Wilków Morskich, Darłowo		
INWESTOR: Darłowska Lokalna Grupa Rybacka w dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści ul. Ojca Damiana Tynieckiego 2, 76-150 Darłowo		
TREŚĆ RYSUNKU: Schemat instalacji grzewczej - piętro		
OPRACOWAŁ: dr inż. Ryszard Okoński upr. GPKG-I-7342-71/96 w specjalności instalacyjnej		PODPIS:
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Wojciech Cieszyński upr. WKP/0138/POOS/12 w specjalności instalacyjnej		PODPIS:
BRANŻA: Sanitatna	STADIUM: PB-W-PT	NR RYSUNKU: S9
DATA: 30.09.2021	SKALA: 1:100	



kocioł dwufunkcyjny gazowy do 28 kW
kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania

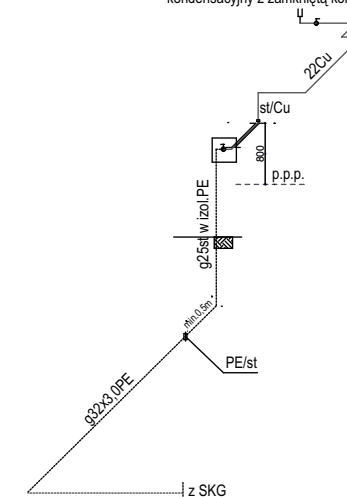

PROJEKT: BUDOWA BUDYNKU BIUROWO - USŁUGOWEGO - CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I RYBACKIEJ, WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ		
ADRES: Dz. nr 1/117, obręb 0002 Darłowo ul. Wilków Morskich, Darłowo		
INWESTOR: Darłowska Lokalna Grupa Rybacka w dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści ul. Ojca Damiana Tynieckiego 2, 76-150 Darłowo		
TREŚĆ RYSUNKU: Projekt instalacji gazowej - rzut parteru, aksonometria		
OPRAWOWAŁ: dr inż. Ryszard Okoński upr. GPKG-I-7342-71/96 w specjalności instalacyjnej		PODPIS:
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Wojciech Cieszyński upr. WKP/0138/POOS/12 w specjalności instalacyjnej		PODPIS:
BRANŻA: Sanitarna	STADIUM: PB-W-PT	NR RYSUNKU: S10
DATA: 30.09.2021	SKALA: 1:100	

do instal.wewn.

tuleja ochronna

st/Cu 1 1/2

25

80

rura przewodowa 25st izolowana PE

taśma ostrzegawcza koloru żółtego

kostka brukowa/zieleni

dz. nr 1/117

40

PE/stal

drut miedziany DY6 modowany wzdłuż rury

25

min. 50

stal/PE

granica działki

SKG+R+G4

cokół

p.o.74,00 m npm.

rzędna terenu	1.07	1.07	1.07	0.80	0.80
rzędna osi przewodu	0.47	0.47	0.47	0.20	0.20
zagłębienie przewodu	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
spadki/średnice	25st	0.0%	0.0%	32x3,0PEHD SDR17/PE10	25st
0,6	13,60	3,00	10,60	0,60	0,00
0,6	13,60	3,00	10,60	0,60	0,00

90

**BUDOWA BUDYNKU BIUROWO - USŁUGOWEGO
- CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I RYBACKIEJ,
WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ**

Dz. nr 1/117, obręb 0002 Darłowo
ul. Wilków Morskich, Darłowo

**Darłowska Lokalna Grupa Rybacka
w dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści
ul. Ojca Damiana Tynieckiego 2, 76-150 Darłowo**

Projekt instalacji gazowej - profil przewodu prowadzonego w gruncie

dr inż. Ryszard Okoński
upr. GPKG-I-7342-71/96
w specjalności instalacyjnej

mgr inż. Wojciech Cieszyński
upr. WKP/0138/POOS/12
w specjalności instalacyjnej

Sanitatna

PB-W-PT

30.09.2021

1:100

S11